


MD9662 接线说明

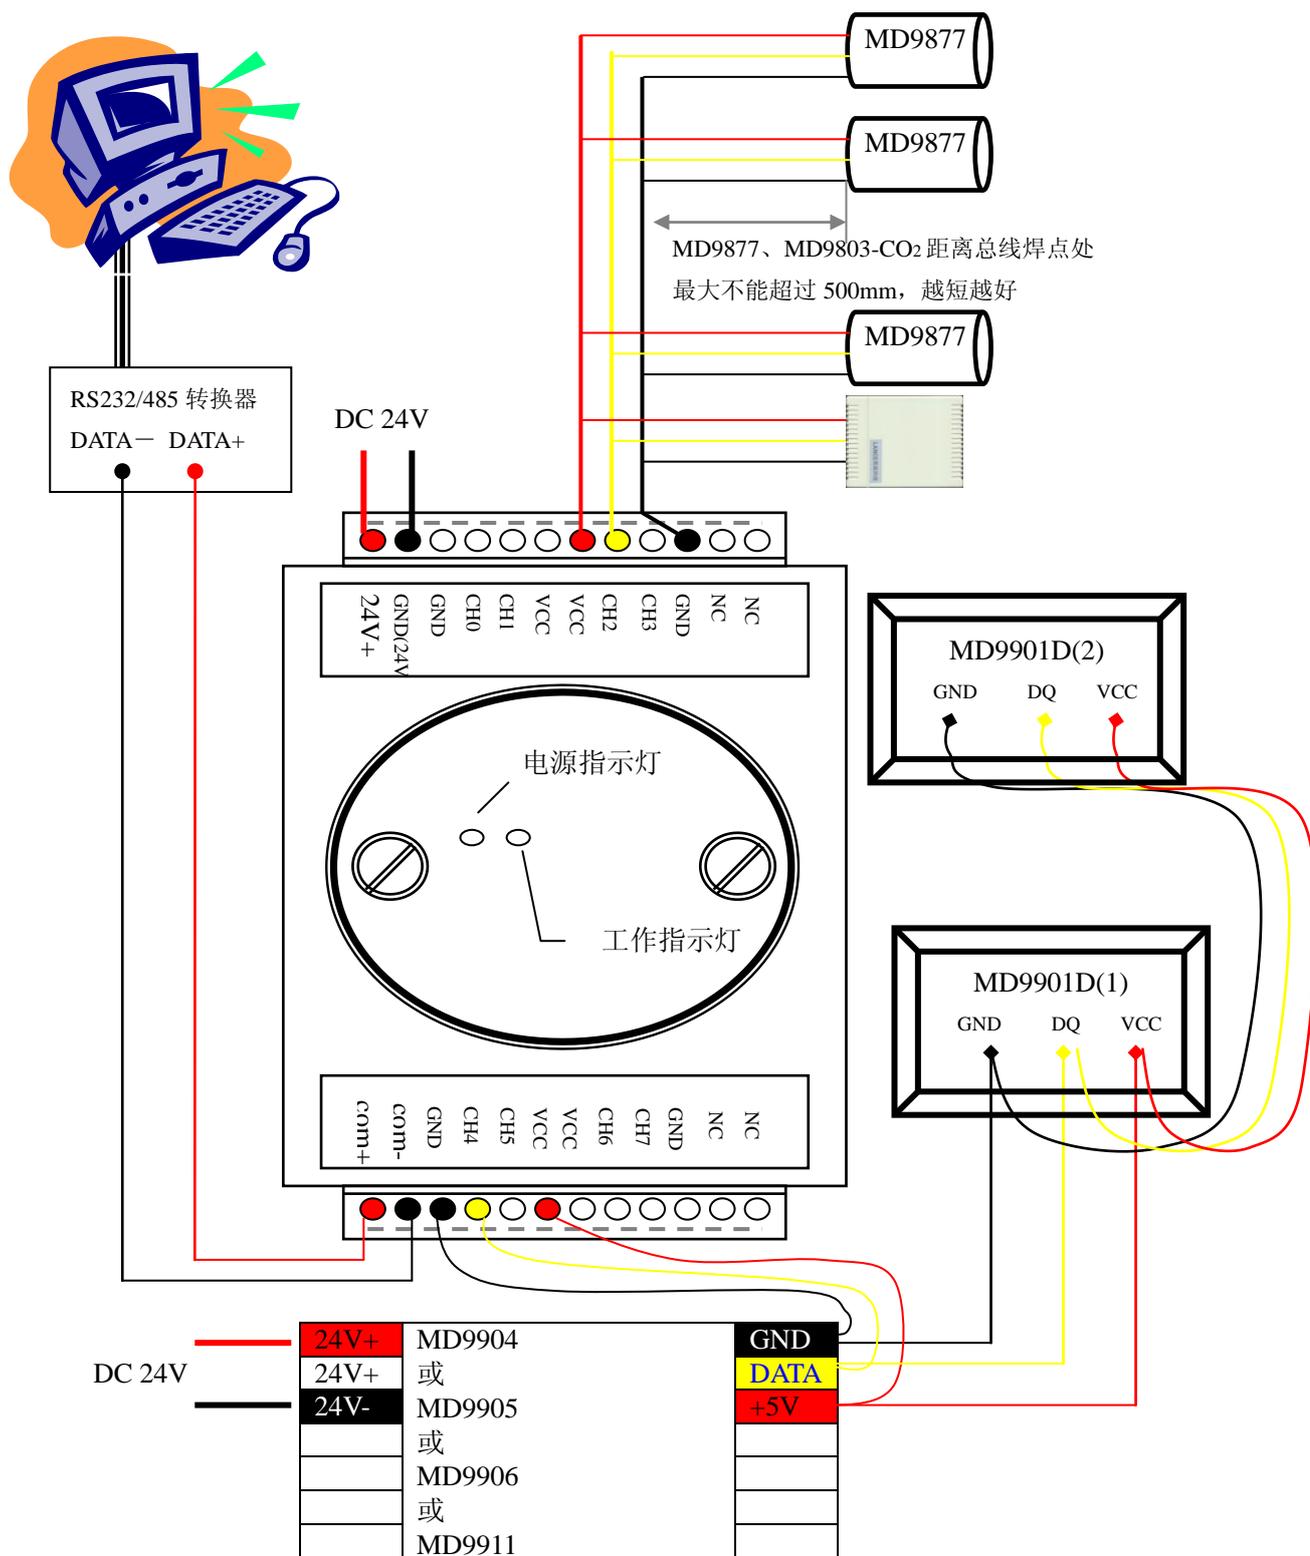

注：接线时注意将 1-wire 协议产品（包括 MD987X 温度探头和 MD9803-CO₂ 探头）和 ITU 协议产品（包括 MD990X 产品）连接到 MD9662 的不同通道即可，如图所示。